



**BELGAQUA**

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS  
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL  
**06-060-030**

Traitement de l'eau

CREATION  
25/11/2002


REVISION  
01/06/2013

**Traitement d'eau par filtration avec taille de pores  $\geq 0,1 \mu\text{m}$**

**Description**

Filtration mécanique, sur membrane et adsorption.

**Schéma de principe**

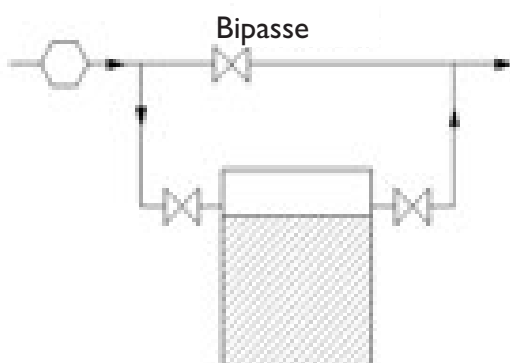

**Analyse de risque**

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)

**Mode de contamination**

Siphonnage et/ou contre-pression

**Matrice d'installation**

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x			x

**Protection suivant NBN EN 1717**

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

**Protection admise par BELGAQUA**

n.a.

**Protection minimale recommandée par BELGAQUA**

EA

**Commentaire BELGAQUA**

- Les appareils doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement et de propreté.
- Le risque situé en aval de la filtration peut rendre l'utilisation d'une protection de niveau plus élevé nécessaire.