



BELGAQUA

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WERKBLAD
06-080-030

Reiniging

UITGAVE
01/09/2007


Carwash

HERZIENING
01/06/2013

Beschrijving

Installatie voor het automatisch reinigen van voertuigen, waaraan eventueel additieven worden toegevoegd en een wanverbinding met tweedecircuitwater mogelijk is.

Principeschets

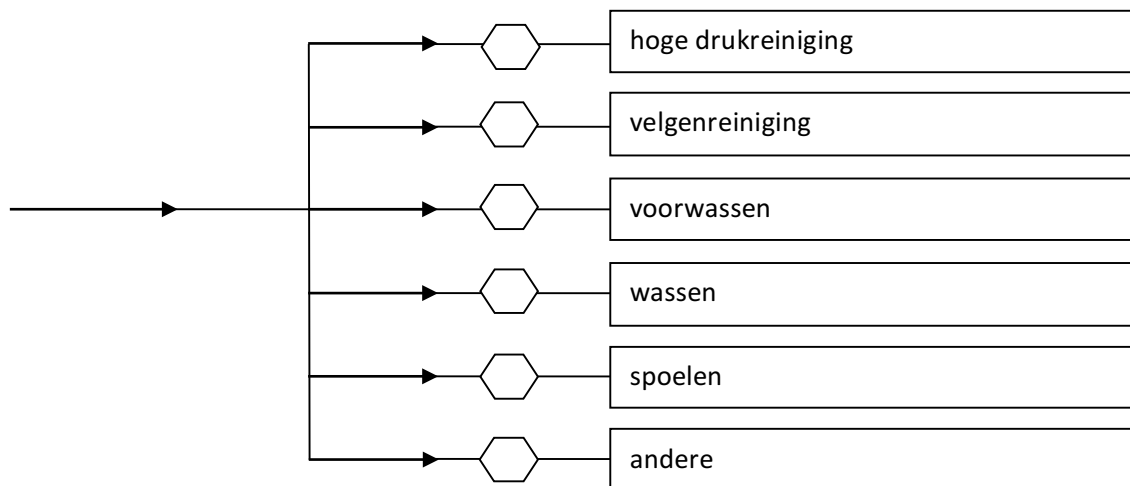

Risicoanalyse

Voor elke stap van de installatie is één van de volgende risicoanalyses van toepassing:

1. Terugheveling en/of terugpersing zonder additieven (cat. 2)
2. Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 3)
3. Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat.4)
4. Terugheveling en/of terugpersing met water van vreemde herkomst (cat. 5)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(1)	x(2)	x(3)	x(4)

Beveiliging volgens NBN EN 1717

- 1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
- 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- 3: AA-AB-AD-AF-BA
- 4: AA-AB-AD



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN
TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-080-030

Reiniging

UITGAVE
01/09/2007

Carwash

HERZIENING
01/06/2013

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging BELGAQUA

- 1: EA
- 2: CA
- 3: BA
- 4: AA-AB

Toelichting BELGAQUA

De beveiligingen van de diverse stappen van de automatische reiniging mogen vervangen worden door een centraal geplaatste beveiliging die het hoogste risico, teruggevonden in de installatie, afdekt.