



BELGAQUA

## PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE

FEUILLE DE TRAVAIL  
**06-140-010**

Appareils sanitaires

CREATION  
21/12/2011


REVISION  
08/06/2016

**Installation manuelle de lutte contre l'incendie**

### Description

Installation de lutte contre l'incendie directement connect sur l'eau de la distribution publique.

### Schéma de principe

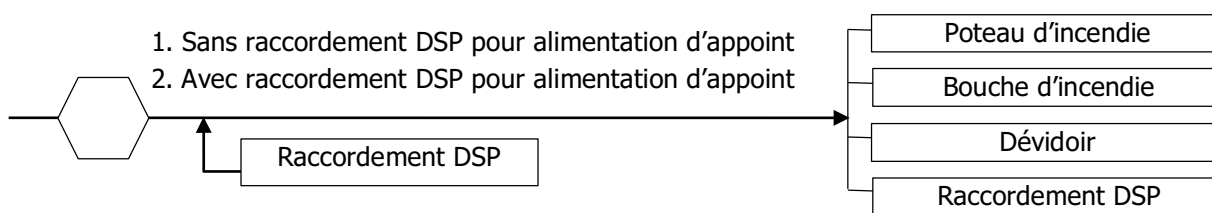

### Analyse du risque

- 1: Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)
- 2: Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5)

### Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

### Grille d'installation

	Classe des liquides				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm		x(1)			
P > atm					x(2)

### Protection selon NBN EN 1717

- 1: AA AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB
- 2: AA-AB-AD

### Protection admise par BELGAQUA

-

### Protection minimale recommandé BELGAQUA

- 1: EA

### Commentaire BELGAQUA

- Lorsque la bouche d'incendie est utilisée pour d'autres fins que la lutte contre l'incendie, la protection 1 doit être déterminée en fonction de cet usage spécifique.
- Les protections 1 et 2 doivent être placées au début de l'embranchement afin de prévenir le retour d'eau stagnante.