



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL  
**06-110-010**

Dosage

CREATION  
26/09/1985


REVISION

**Dosage d'additifs catégorie 3 ou 4  
pour application non potables**

**Description**

Appareils de dosage pour ajout d'additifs n'appartenant pas à la catégorie 5 dans lesquels l'eau traitée est utilisée pour des applications non potables.

**Schéma de principe**

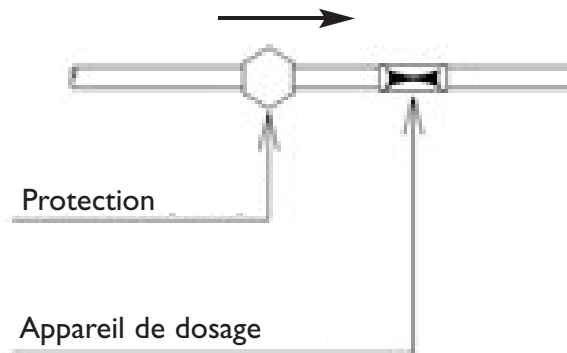

**Analyse du risque**

- a) Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 3)
- b) Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4)

**Mode de contamination**

Siphonnage et/ou contre-pression

**Grille d'installation**

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
P > atm			x(a)	x(b)	

**Protection selon NBN EN 1717**

- a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- b) AA-AB-AD-AF-BA

**Protection admise par BELGAQUA**

n/a

**Protection minimale recommandé BELGAQUA**

- a) CA
- b) BA

**Commentaire BELGAQUA**

n/a