



BELGAQUA

PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION DES INSTALLATIONS ET APPAREILS POUR APPLICATIONS NON-DOMESTIQUES

FEUILLE DE TRAVAIL
06-080-050

Nettoyage

EDITION
28/02/2018


REVISION

Dévidoir pour nettoyage / Lance de nettoyage

Description

Dévidoirs ou lances pour le nettoyage, avec ou sans adjonction d'additif.

Schéma de principe

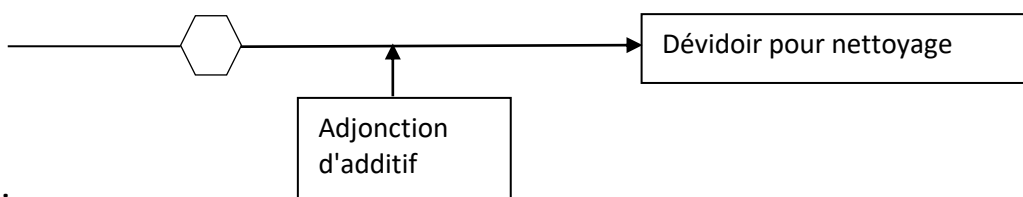

Analyse de risque

1. Siphonnage et/ou contre-pression sans additif (cat. 2)
2. Siphonnage et/ou contre-pression avec additif (cat. 3)
3. Siphonnage et/ou contre-pression avec additif (cat. 4)

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(1)	x(2)	x(3)	

Protection suivant NBN EN 1717

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
3. AA-AB-AD-AF-BA

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée

- 1: EA
- 2: CA
- 3: BA

Commentaire BELGAQUA

- L'application en aval du dévidoir ou de la lance de nettoyage peut imposer le recours à une protection de niveau plus élevé.
- Lorsque le dévidoir ou la lance de nettoyage est raccordée à un robinet mélangeur, la protection peut également être placée sur le raccordement d'eau froide et d'eau chaude.