



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-080-050**

Reiniging


UITGAVE  
28/02/2018

**Reinigingshaspel of -lans**

**Beschrijving**

Haspels of lansen voor reiniging al dan niet met toevoeging van additieven.

**Principeschets**

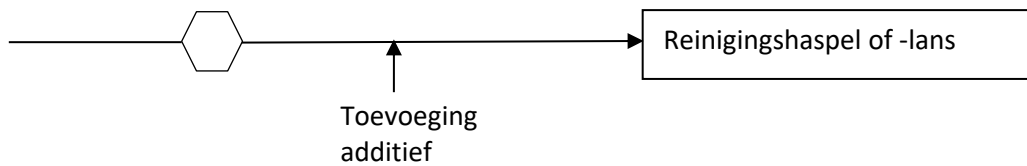

**Risicoanalyse**

1. Terugheveling en/of terugpersing zonder additieven (cat. 2)
2. Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 3)
3. Terugheveling en/of terugpersing met additieven (cat. 4)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling en/of terugpersing

**Installatiematrix**

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(1)	x(2)	x(3)	

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
3. AA-AB-AD-AF-BA

**Gedoopte beveiliging BELGAQUA**

n.v.t.

**Aanbevolen minimale beveiliging**

- 1: EA
- 2: CA
- 3: BA

**Toelichting BELGAQUA**

- De toepassing stroomafwaarts van de reinigingshaspel of -lans kan een hogere beveiliging noodzakelijk maken.
- Indien de reinigingshaspel of -lans aangesloten wordt op een mengkraan, kan de beveiliging ook geplaatst worden op de koud- en warmwatervoeding.