



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-010-020

Appareils sanitaires

CREATION
03/04/1984


REVISION
01/01/2006

Alimentation et/ou rinçage noyés d'un bain

Description

1. Alimentation noyée (sous le bord) d'un bain
2. Rinçage (sous le bord) d'un bain

Schéma de principe

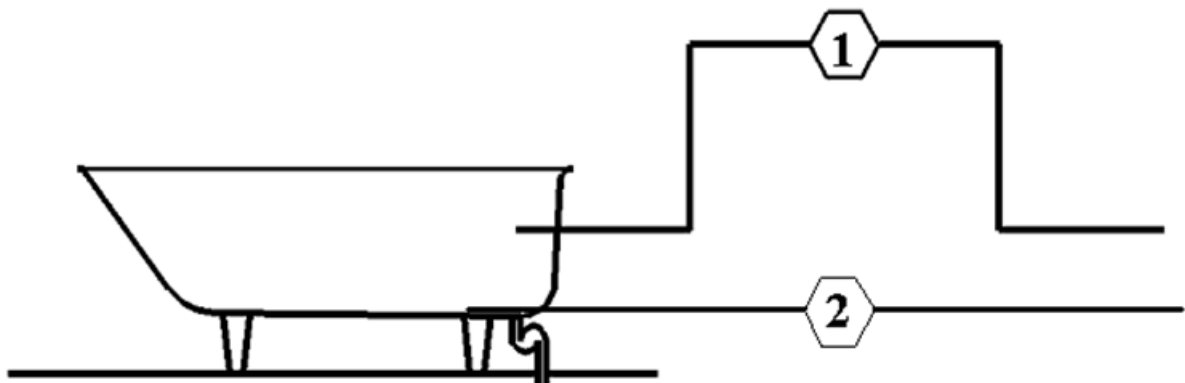

Analyse de risque

- 1 + 2. Siphonnage du contenu (cat. 5)

Mode de contamination

Siphonnage

Matrice d'installation

Pression	Catégorie de fluide				
	1	2	3	4	5
p = atm					x(1)(2)
p > atm					

Protection suivant NBN EN 1717

1 + 2: AA-AB-AD-DC

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

n.a.

Commentaire BELGAQUA

n.a.