



BELGAQUA

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN IN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE OMGEVING

WERKBLAD
06-030-170

Keukenapparatuur

UITGAVE
20/04/2022


HERZIENING

Bierglasspoelsysteem

Beschrijving

Een ongekoelde of gekoelde watersproeier in een spoelbak om bierglazen af te spoelen/te koelen.

Principeschets

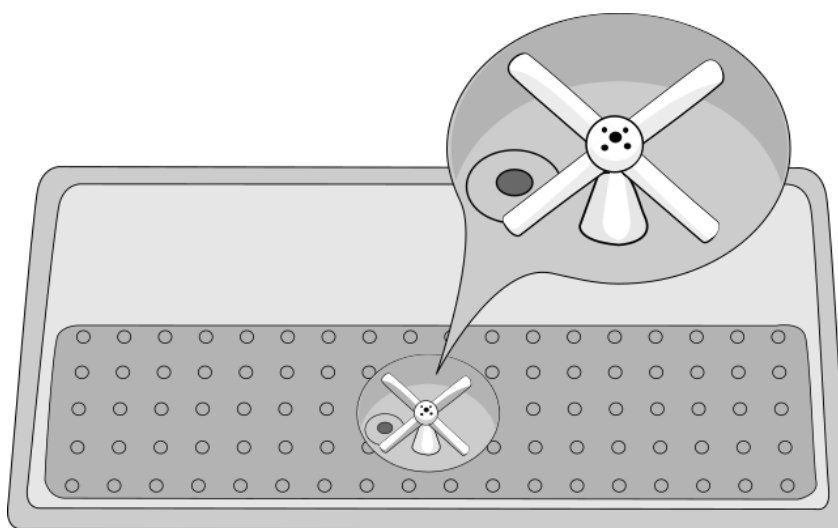

Risicoanalyse

Terugheveling (cat. 5)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					x
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717

AA-AB-AD-DC

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-HA-HD-LB

Aanbevolen minimale beveiliging

CA (*)



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN
TOESTELLEN IN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE OMGEVING**

WERKBLAD
06-030-170

Keukenapparatuur

UITGAVE

Bierglasspoelsysteem

HERZIENING

Toelichting BELGAQUA

- (*) Een ongekoeld bierglasspoelsysteem op het verlek mag aangesloten worden zonder extra beveiliging op voorwaarde dat de hoogte van de sproeikop steeds minimaal 20 mm boven het overlooppniveau van de spoelbak uitkomt. De afvoer van het systeem moet vrij lopen op het verlek om hieraan te voldoen.
- Voor de koeling zie werkblad 06-030-010.