



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN IN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE OMGEVING**

WERKBLAD  
**06-010-100**

Sanitaire apparatuur

UITGAVE  
20/04/2022


HERZIENING

**Kappersstoel met flexibele handsproeier**

**Beschrijving**

Een kappersstoel met flexibele handsproeier om de haren in te wassen en/of te kleuren waarbij het haar wordt nat gemaakt en afgespoeld.

**Principeschets**

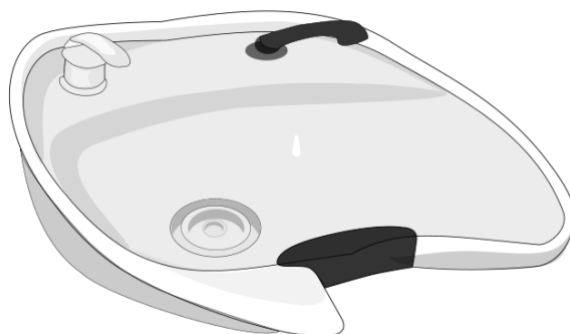

**Risicoanalyse**

Terugheveling inhoud wastafel (cat. 5)

Terugheveling inhoud slang (cat. 2)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling

**Installatiematrix**

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x			x
p > atm					

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

AA-AB-AD-DC

**Gedoogde beveiliging BELGAQUA**

AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB (\*)

**Aanbevolen minimale beveiliging**

EB op koud- en warmwatertoevoer naar de mengkraan (\*)



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN  
TOESTELLEN IN EEN NIET-HUISHOUDELIJKE OMGEVING**

WERKBLAD  
**06-010-100**

Sanitaire apparatuur

UITGAVE  
20/04/2022

**Kappersstoel met flexibele handsproeier**

HERZIENING

**Toelichting BELGAQUA**

- In de normale opstelling dient de kraan steeds AA te zijn. Als de wasbak gekanteld wordt, kan de uitloop van de kraan eventueel gedompeld worden.
- (\*) Kan de mengkraan niet AA opgesteld worden, dan is:
  - ofwel minimaal een beveiliging CA op de koud- en warmwatertoevoer noodzakelijk
  - ofwel een beveiliging CA op mengwater en een beveiliging type EB op de koudwatertoevoer naar de mengkraan noodzakelijk.