



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN  
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-010-075**

Sanitaire apparatuur

UITGAVE  
24/01/2006


HERZIENING

**Spoelsysteem voor WC met randspoeling met  
dubbel gevoede spoelsystemen  
al dan niet met additieven**

**Beschrijving**

Spoelsysteem met stortbak dubbel gevoed (tweedecircuitwater)

**Principeschets**

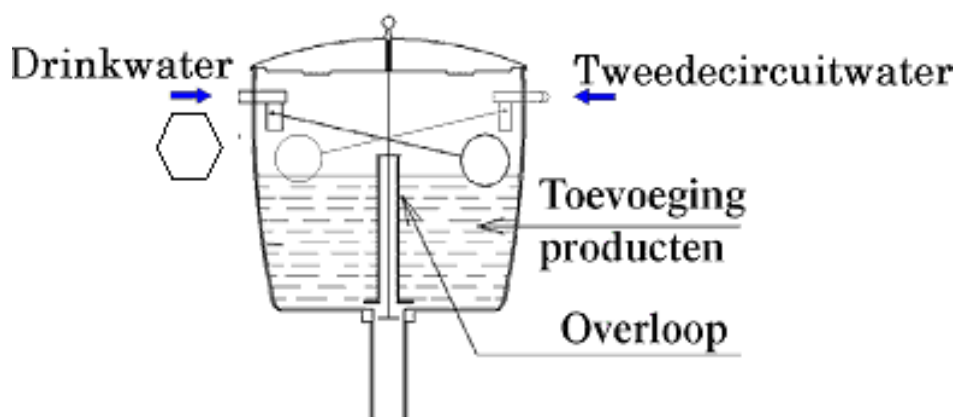

**Risicoanalyse**

Terugheveling inhoud stortbak (cat. 5)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling

**Installatiematrix**

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					x
p > atm					

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

AA-AB-AD-DC

**Gedoopte beveiliging BELGAQUA**

AF

**Aanbevolen minimale beveiliging**

AF

**Toelichting BELGAQUA**

- De beveiliging moet gezien worden op de constructie van de stortbak met zijn vulling.