



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-120-010

Fontein en vijver

UITGAVE
12/01/1995


HERZIENING

**Vulling en/of bijvulling
van een fontein of vijver**

Beschrijving

Vulling en/of bijvulling van een fontein of een vijver door middel van drinkwater.

Principeschets

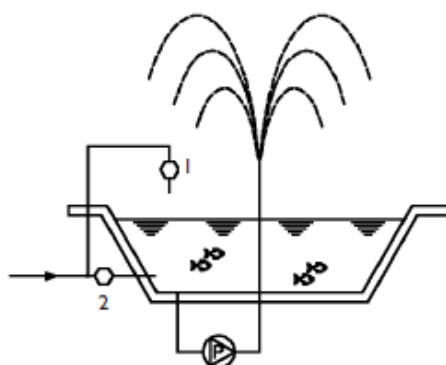

Risicoanalyse

Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Beveiliging volgens NBN EN 1717

AA-AB-AD (+ DC indien p = atm)

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

n.v.t.

Toelichting BELGAQUA

Indien de voeding stroomopwaarts van de beveiliging door de vijverinhoud komt, mag deze leiding niet in contact komen met het water in de vijver. Er moet dus voldaan zijn aan de dubbelwandigheid van de doorvoer.