



BELGAQUA

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUELIJK GEBRUIK

WERKBLAD
06-110-010

Dosering

UITGAVE
26/09/1985


HERZIENING

Dosering van additieven categorie 3 of 4 voor niet-drinkbare toepassingen

Beschrijving

Doseertoestel voor toevoegen van additieven niet behorende tot categorie 5 waarbij het behandelde water voor niet-drinkbare toepassingen wordt aangewend

Principeschets

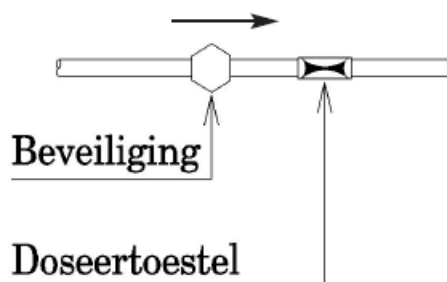

Risicoanalyse

- a) Terugheveling en/of terugpersing (cat.3)
- b) Terugheveling en/of terugpersing (cat.4)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

| | Vloeistofcategorie | | | | |
|---------|--------------------|---|------|------|---|
| Druk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p = atm | | | | | |
| p > atm | | | x(a) | x(b) | |

Beveiliging volgens NBN EN 1717

- a) AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- b) AA-AB-AD-AF-BA

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging BELGAQUA

- a) CA
- b) BA

Toelichting BELGAQUA

n.v.t.