



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-040-020

Chauffage central industriel

CREATION
29/04/1985


REVISION
14/01/2009
01/06/2013

**installation de chauffage central
sans ou avec additifs (cat. 3 ou 4)**

Description

Circuit fermé avec possibilité d'expansion au moyen d'un vase d'expansion fermé ou ouvert. Pour le remplissage du circuit de chauffage, on utilise de l'eau de distribution.

Schéma de principe

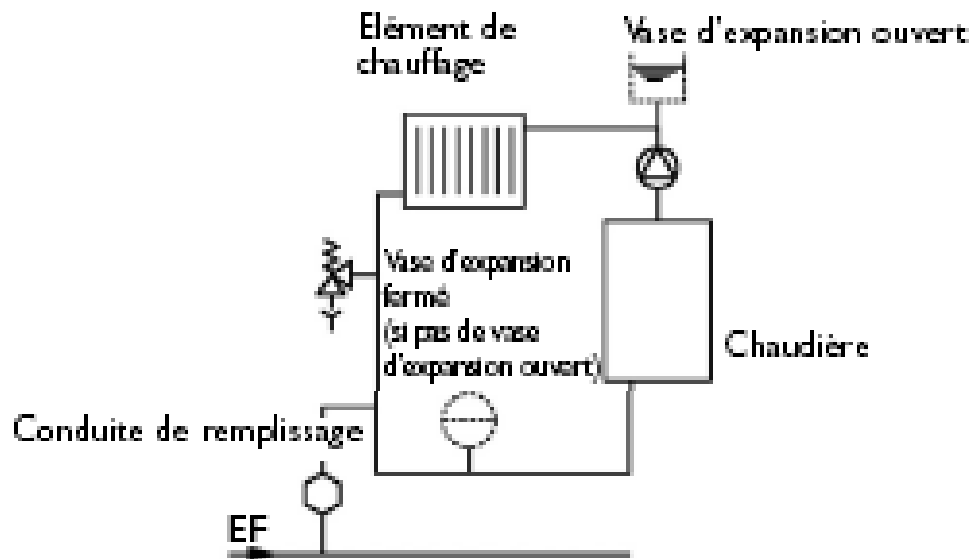

Analyse de risque

- a) Siphonnage et/ou contre-pression (eau sans additif ou avec additifs cat. 3)
- b) Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 4)

Mode de contamination

a + b: Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm			x(a)	x(b)	

Protection suivant NBN EN 1717

- a: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
- b: AA-AB-AD-AF-BA

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

- a: CA
- b: BA

Commentaire BELGAQUA

n.a.