



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN  
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-060-010**

Waterbehandeling

UITGAVE  
17/11/1983


HERZIENING  
01/06/2013

**Waterontharding en anti-neerslagbehandeling  
(voor menselijke consumptie)**

**Beschrijving**

1. Waterontharding via ionenwisselaar.
2. Elektrische/magnetische anti-neerslagbehandeling.

**Principeschets**

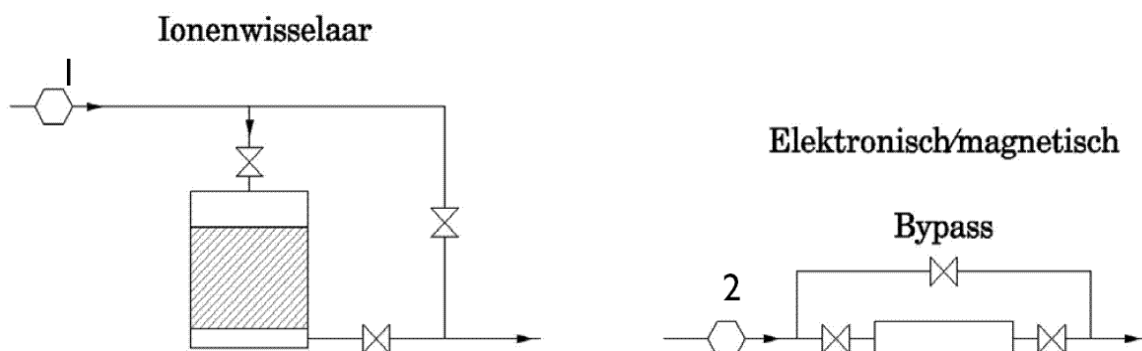

**Risicoanalyse**

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 2)
2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 1)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling en/of terugpersing

**Installatiematrix**

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm	x(2)	x(1)			

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB
2. Geen beveiliging noodzakelijk.

**Gedoogde beveiliging BELGAQUA**

n.v.t.

**Aanbevolen minimale beveiliging**

1. EA

**Toelichting BELGAQUA**

- Het behandelde drinkwater dient te blijven voldoen aan de wettelijke parameters.
- Het regeneratiezout dient onder hygiënische omstandigheden opgeslagen en gebruikt.
- Afvoerleidingen moeten een vrije en zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben (zie werkblad 06-000-010).