



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-060-015

Waterbehandeling

UITGAVE
17/11/1983


**Waterontharding en anti-neerslagbehandeling
(niet voor menselijke consumptie)**

HERZIENING
01/06/2013

Beschrijving

1. Waterontharding via ionenwisselaar.
2. Elektrische/magnetische anti-neerslagbehandeling.

Principeschets

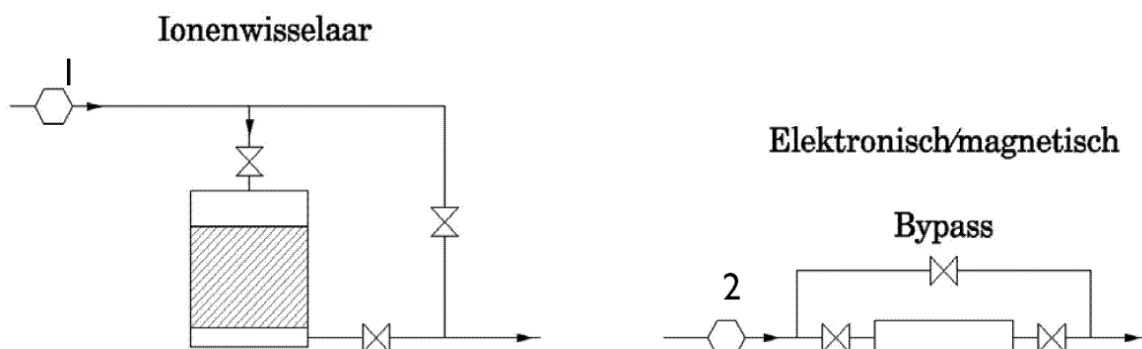

Risicoanalyse

1. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 3)
2. Terugheveling en/of terugpersing (cat. 1)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm	x(2)		x(1)		

Beveiliging volgens NBN EN 1717

1. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA
2. Geen beveiliging noodzakelijk.

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

1. CA

Toelichting BELGAQUA

- Het regeneratiezout dient onder hygiënische omstandigheden opgeslagen en gebruikt.
- Afvoerleidingen moeten een vrije en zichtbare onderbreking van minimum 2 cm hebben(zie werkblad 06-000-010).